



RZUT WIEŻBY DACHOWEJ

1:100




PRZEKRÓJ 1-1

1:50




PRZEKRÓJ 2-2

1:50




PRZEKRÓJ 3-3

1:50



PRZEKRÓJ 4-4

1:50




ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW-WIEŻBA DACHOWA

|                                   |                       |                |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------|
| Pokrycie dachu deska 25mm         | - Łącznie 480.0m2     | 480.0m2=12.0m3 |
| Krokiew Kr-1 80x180-6200-51szt..  | - DŁ. ŁĄCZNA-316.2mb. |                |
| Krokiew Kr-2 80x180-5900-23szt..  | - DŁ. ŁĄCZNA-135.7mb. | 593.2mb=8.6m3  |
| Krokiew Kr-3 80x180-6100-23szt..  | - DŁ. ŁĄCZNA-140.3mb. |                |
| Krokiew Kr-4 80x205-700-74szt..   | - DŁ. ŁĄCZNA-51.8mb.  | 52.0mb=0.9m3   |
| Krokiew Kr-5 80x160-2100-4szt..   | - DŁ. ŁĄCZNA-8.4mb.   | 11.0mb=0.15m3  |
| Krokiew Kr-6 80x160-1100-2szt..   | - DŁ. ŁĄCZNA-2.2mb.   |                |
| Kleszcze Kl-1 50x160-6200-72szt.. | - DŁ. ŁĄCZNA-458.8mb. | 515.0mb=4.2m3  |
| Deska Ds-2 50x160-28500-2szt      | - DŁ. ŁĄCZNA-57.0mb.  |                |
| Deska Ds-1 150x32                 | - DŁ. ŁĄCZNA-60.0mb.  | 60.0mb=0.4m3   |
| Murlata Mr-1 140x140              | - DŁ. ŁĄCZNA-80.0mb.  | 80.0mb=1.6m3   |
| Belka Bs-1 250x50                 | - DŁ. ŁĄCZNA-28.5mb.  | 28.5mb=0.36m3  |
| Słupki S-1 120x120-3500-2szt.     | - DŁ. ŁĄCZNA-7.0mb.   |                |
| Słupki S-2 120x120-1000-1szt.     | - DŁ. ŁĄCZNA-1.0mb.   |                |
| Słupki S-3 120x120-700-1szt.      | - DŁ. ŁĄCZNA-0.7mb.   |                |
| Belka Bo-1 120x120-2800-2szt.     | - DŁ. ŁĄCZNA-7.0mb.   |                |
| Belka Bo-2 120x120-1800-2szt.     | - DŁ. ŁĄCZNA-3.6mb.   | 83.0mb=1.2m3   |
| Belka Bo-3 120x120-2800-1szt.     | - DŁ. ŁĄCZNA-2.8mb.   |                |
| Belka Bk-1 120x120-1900-2szt.     | - DŁ. ŁĄCZNA-3.8mb.   |                |
| Belka Ks-1 120x120-28750-2szt..   | - DŁ. ŁĄCZNA-57.0mb.  |                |
| Lata l-1 60x60                    | - DŁ. ŁĄCZNA-60.0mb.  | 60.0mb=0.22m3  |

Razem = 31.8m3

PIERŚCIEŃ DWUSTRONNE  
typu „BISTYP”

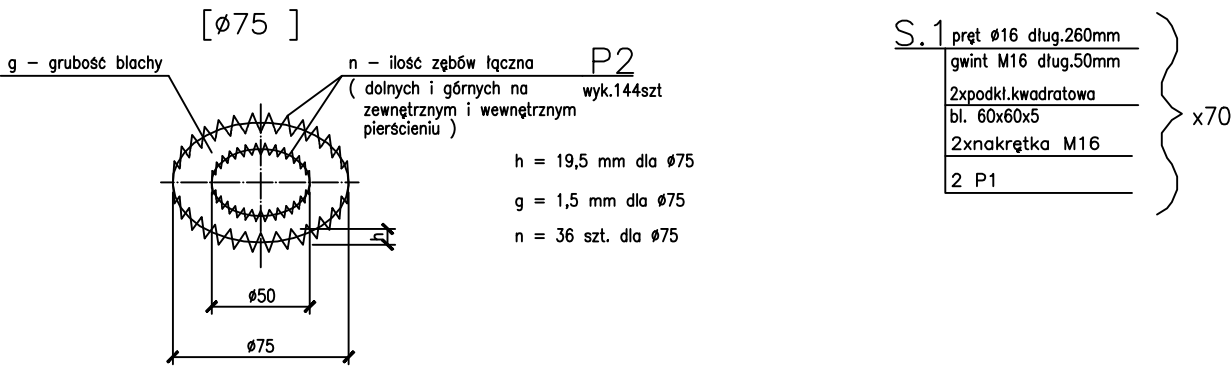

ZŁĄCZE KĄTOWE -WZMOCNIONE /Zk-105/



|          |         |                                                                                      |        |                   |               |                                                                    |
|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| TB       | Data    | Nazwisko                                                                             | Podpis | Podziałka<br>1:50 | Inwes.        | URZĄD GMINY KRUPSKI MŁYN<br>42-693 KRUPSKI MŁYN, ul. KRASICKIEGO 9 |
| Projekt. | 06.2012 | mgr inż.<br>Ryszard GRABOWSKI<br>(niezawiszący PIS, Młody)<br>z spec. technologiczną |        | Stadium           | Temat         | PRZEBUDOWA DACHU<br>BUDYNKU OCZYSZCZALNI                           |
| Konstr.  | 06.2012 | Henryk Kaptan                                                                        |        | P.B.              | Adres inwest. | 42-693 KRUPSKI MŁYN<br>UL. TARNOGÓRSKA                             |
|          |         |                                                                                      |        | Nr arch.          | Nazwa rys.    | WIEŻBA DACHOWA                                                     |
|          |         |                                                                                      |        |                   | Nr            | 06.KM.2012-103                                                     |
|          |         |                                                                                      |        |                   |               | "LENA" BIURO PROJ.-USŁUG.-GLIWICE                                  |

Niniejszy rysunek stanowi własność firmy „LENA”  
i może być wykorzystany zgodnie z zamówieniem  
Udostępnienie osobie trzeciej lub kopiowanie  
wymaga pisemnej zgody firmy